

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 8000370983
для присоединения к электрическим сетям
Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Горно- Алтайские электрические сети"

Администрация муниципального образования "Майминский район"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: *электроустановка индивидуального жилого дома.*
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: *индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, пер. Сиреневый, кадастровый номер земельного участка 04:01:020301:492.*
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: *15 кВт.*
3.а Ранее присоединенная мощность по объекту *отсутствует.*
4. Категория надежности: *Третья.*
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: *0,23 кВ.*
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: *2019г.*
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
1 точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.

<i>Опора (0,4)</i>	<i>Оп №1</i>
<i>Линия (0,4)</i>	<i>ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-4-8</i>
<i>Ячейка ТП</i>	<i>Присоединение ЛЭП №2</i>
<i>ТП</i>	<i>ТП-20-4-8</i>
<i>Линия (3/6/10)</i>	<i>Л-20-4 Усть-Сема</i>
<i>Ячейка ПС</i>	<i>Присоединение Л-20-4 Усть-Сема</i>
<i>ПС</i>	<i>ПС «Манжерокская» №20</i>
8. Основной источник питания: *ПС "Манжерокская" №20.*
9. Резервный источник питания: *отсутствует.*
10. Сетевая организация осуществляет:
 - 10.1. Организационные мероприятия:
 - 10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.
 - 10.1.2. Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя.
 - 10.1.3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работ энергопринимающих устройств Заявителя.
 - 10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Горно- Алтайские электрические сети" для электроснабжения объектов заявителя: *не требуется.*
11. Заявитель осуществляет:
 - 11.а. Монтаж измерительного комплекса учета энергии, соответствующего требованиям «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442);
 - 11.б. Перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусмотренный возможность его опломбирования;
 - 11.в. Ввод до щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки.

11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети МРСК; разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87;

11.2. Требования по проектированию и установке устройств:

11.2.1. Коммутационных аппаратов, аппаратов защиты: перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования;

11.2.2. Учета электрической энергии: выполнить в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442), ПУЭ;

11.2.3. Защитного заземления: заземление выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

11.2.4. Защиты и автоматики: не требуется.

11.3. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется.

11.4. Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.

11.5. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок: после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

Дополнительные сведения:

- Запрещается строительство и производство любых работ в охранных зонах электрических сетей, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» без предварительного согласования;
- Запрещается самовольное включение электроустановки, изменение схемы электроснабжения и увеличение нагрузки сверх разрешенной.
- Указанная в настоящих технических условиях точка присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» на момент заключения договора о технологическом присоединении является условной и окончательно фиксируется в документах о технологическом присоединении (акт о технологическом присоединении), что не требует внесения изменений в данные технические условия для последующего осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Начальник сектора перспективного
развития филиала ПАО «МРСК Сибири»
- «ГАЗС»

Тугуров Евгений Сергеевич

« »

201_г



КРИСТАЛЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «КРИСТАЛЛ»
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»

649100, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, С. МАЙМИН
УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 33 ОФИС 3
ТЕЛ. В. (38844) 22 502
ИНН КРП 0400004310/0400001001

№ _____
на № _____ от _____

Главе Администрации
МО «Майминский район»
Птицыну Р.В.

Заключение

О возможности подключения (технологического присоединения)
к водопроводным сетям земельного участка кадастровый номер
04:01:020301:492.
расположенного по адресу: Майминский район, с. Усть-Муны
пер. Сиреневый

Возможности подключения (технологического присоединения)
вышеупомянутого земельного участка к существующим водопроводным
сетям МУП «Кристалл» нет.

Главный инженер МУП «Кристалл»



В.Г. Тяменко

Заключение получил _____

«___» _____ 20__ г.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 26.04.2019, поступившего на рассмотрение 26.04.2019, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок				Раздел 1 Лист 1	
Лист №1. Раздел 1	Всего листов раздела 1: 2	Вид объекта недвижимости	Всего разделов: 2	Всего листов выписки: 3	
26 апреля 2019г. № КУВИА-001/2019-9679435					
Кадастровый номер:	04:01-020301:492				
Номер кадастрового квартала:	04-01-020301				
Дата присвоения кадастрового номера:	10.12.2018				
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют				
Адрес (местоположение):	Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, пер. Сиреневый				
Площадь, м2:	1076 +/- 11				
Кадастровая стоимость, руб:	392879.88				
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют				
Категория земель:	Земли населенных пунктов				
Виды разрешенного использования:	Для ведения личного подсобного хозяйства. Для ведения личного подсобного хозяйства				
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"				


полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
		М.П.

Земельный участок

Лист №2 Раздел 1		Вид объекта недвижимости	
26 апреля 2019г. № КУВИ-001/2019-9679435	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 2	Всего листов выписки: 3
Кадастровый номер:			
04:01:020301:492			
<p>Особые отметки:</p> <p>Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 10.12.2018; Реквизиты документа-основания: Кадастровая выписка о земельном участке от 27.10.2014 № 04/00/501/14-102615 выдан: Финал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по РА; Договор на проведение кадастровых работ по установлению охранный зоны ВЛ от 13.01.2015 № 10.04/00.49.15 выдан: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"; Материалы, содержащие данные по расположению границ кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по РА; Свидетельство о государственной регистрации права от 26.08.2003 № 025041 выдан: Учреждение юстиции Республики Алтай; Доверенность от 02.04.2015 № 00/51-04/16 выдан: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"; Карта (План) от 29.06.2015 № 6/и выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Геокад"; Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.</p> <p>Чичинов Амаду (представитель заявителя).</p> <p>Заявитель: Администрация МО "Майминский район"</p>			
Получатель выписки:			

полное наименование должности		подпись		инициалы, фамилия	
				М.П.	

Земельный участок			
Лист №1 Раздел 3	вид объекта недвижимости		
26 апреля 2019г. № КУВИА-001/2019-9679435	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 2	Всего листов выписки: 3
Кадастровый номер:	04:01:020301-492		
План (чертеж, схема) земельного участка			

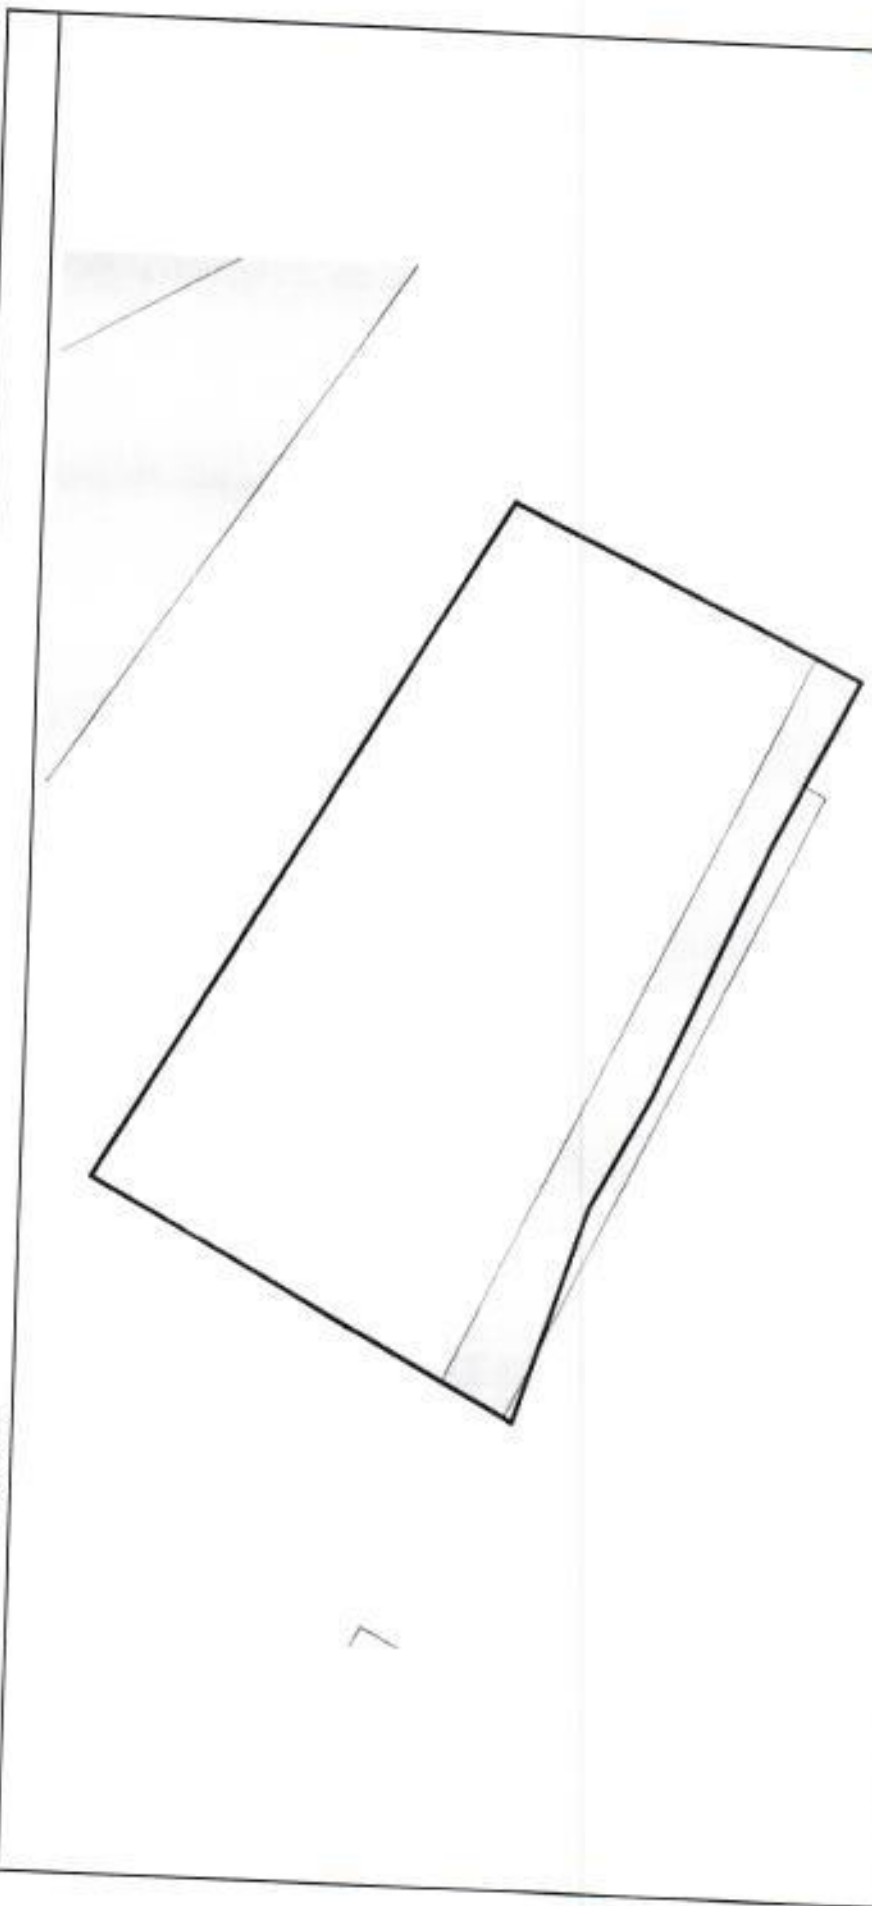

Масштаб 1:300	Условные обозначения:	
полное наименование должности		
подпись		инициалы, фамилия
М.П.		